

Integration der SEV Lüftungsanlage in Loxone- Hausautomatisierung

Basisziele:


- Manuelle Steuerung der Lüftungsanlage über die Oberfläche der Loxone-Steuerung. (Verändern Sie die Lüftungsstufen der Lüftungsbereiche über den analogen Eingang (0-10 V), hier ist auszuwählen, auf welchen Bereich der analoge Eingang wirkt. Durch den analogen Eingang kann ein Bereich angesteuert werden. Mehrere Bereiche können zu einem Bereich zusammengefasst werden.)
- Nachtmodus über Loxonesteuerung mit verschiedenen Zeiten für Werktags und Wochenende durch Einbindung in die entsprechenden Modi der Loxone.
- Aktivierung der Stoßlüftungs-/Schlummerfunktion über den digitalen Eingang an der SEC-Touch Steuerung. Hier ist auszuwählen, auf welchen Bereich der digitale Eingang wirkt. Durch den analogen Eingang kann ein Bereich angesteuert werden. Mehrere Bereiche können zu einem Bereich zusammengefasst werden. Nutzen Sie die Funktion „Halte“ im Bereich analoge Steuerung der SEC-Touch für die gewünschte Funktionsart.

Konfigurationsdatei für Loxone:

Auf Anfrage erhalten Sie eine Beispielsdatei um Ihre Loxone Steuerung mit der SEC-Touch Steuerung zu verbinden. Diese Konfigurationsdatei erhalten Sie nach dem Kauf der SEC-Touch Steuerung von der Fa. SEVentilation kostenlos zur Verfügung gestellt.


Basis - Setup

Variante 1: Diskret verdrahtet (folgend)

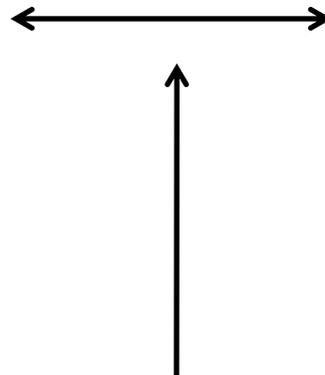

Verbindung über digitalen und analogen Eingang (s. folgende Seite)

Anschlussplan

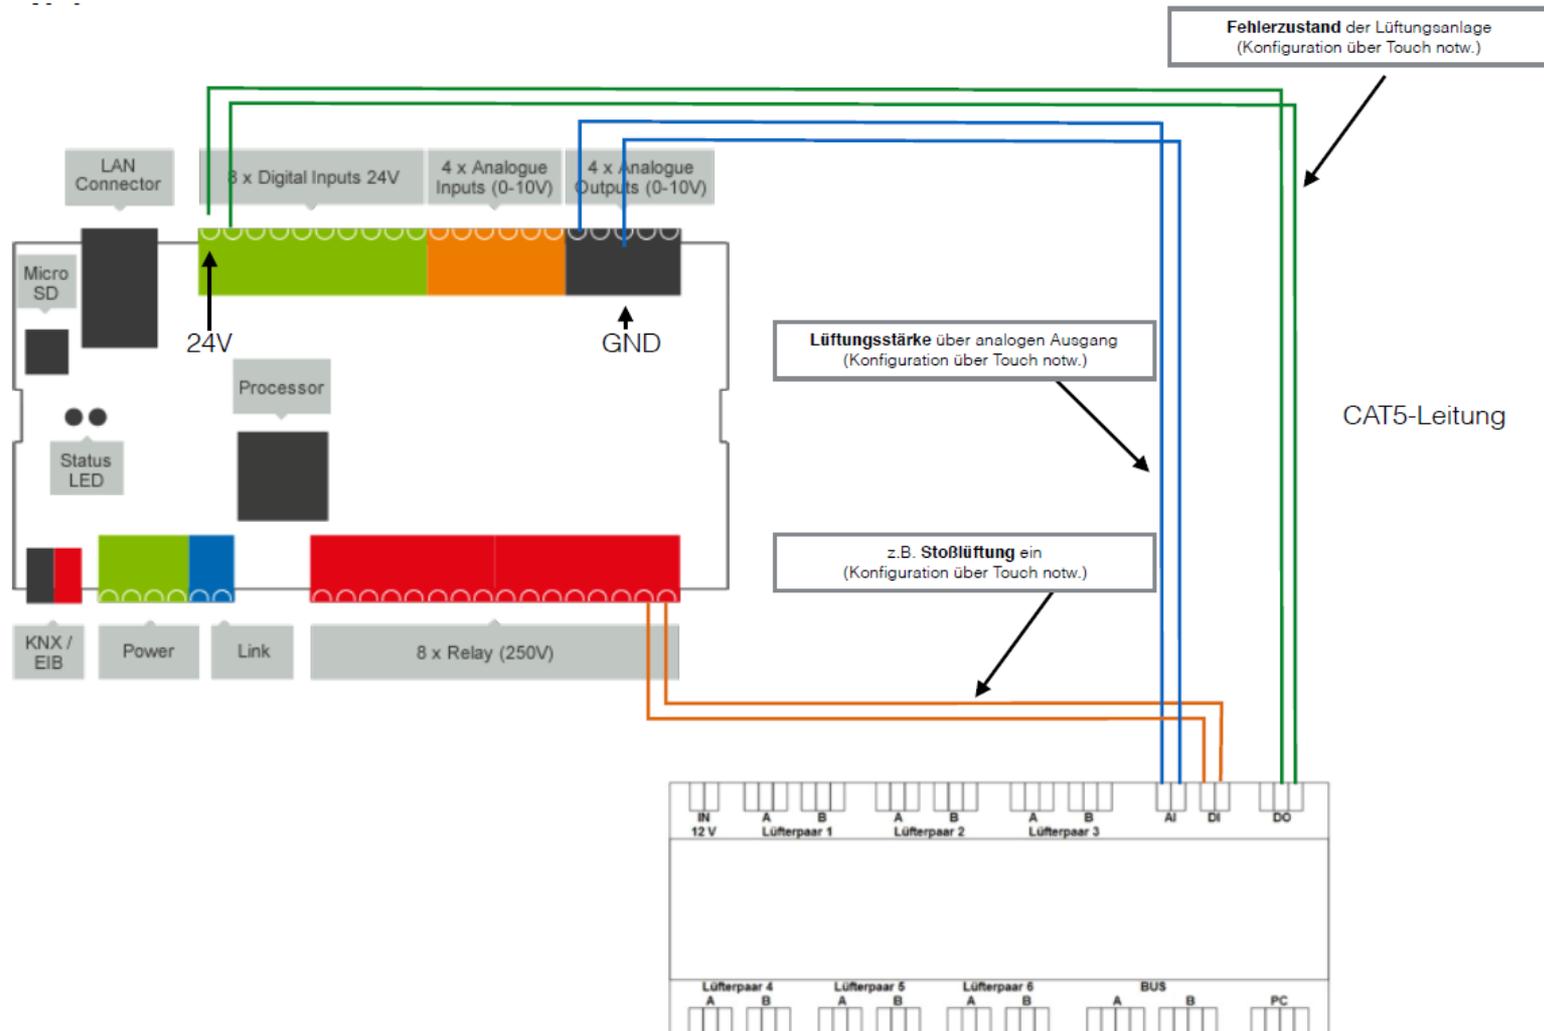

Integration des Luftgütesensors über die Loxone in die Lüftungsanlage SEVi 160

